

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
1716/2	28.03.80			

94

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. на исполн. 18-145.000 -										Примечание
					-	01	02	03	04	05	06	07	08	09	
				<u>Документация</u>											
13			18-145.000СБ	Сборочный чертеж	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
				<u>Детали</u>											
11	1		18-138.001-01	Ребро	4	4	4	4	4	4	6	6	6	6	
11	2		18-138.002-02	Основание	4	4	4	4	4	4	6	6	6	6	
11	3		18-145.001-06	Труба	1										
			-08	Труба		1									
			-10	Труба			1								
			-12	Труба				1							
			-14	Труба					1						
			-16	Труба						1					

2	-	изв. 368	изм.	1288
1	1	изм. 293	изм.	985
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разроб.	Кавалыченко	1980		
Пров.	Пачков	1980		
Рек. бр.	Витченко	1980		
Н. контр.	Басинский	1980		
Утв.	Незнаев	1980		

18-145.000

Втулка
для прохода через
перекрытие

Лит.	Лист	Листов
01А	1	3

Институт
Энергомонтажпроект
Ленинградский филиал

Формат И

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
17161/2	28.03.80 <i>М</i>			

[illegible]

Изм.	Листы	№ докум.	Подп.	Дата

18-145.000

Лист
2

Копировал

Формат 4

148

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Формат	Лист	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. на устан. ЛВ-145.000										Примечание
					10	11	12	13	14	15					
				<u>Документация</u>											
13			ЛВ-145.000 СБ	Сборочный чертеж	X	X	X	X	X	X					
				<u>Детали</u>											
11	1		ЛВ-138.001 - 01	Ребра	6	6	10	10	10	10					
11	2		ЛВ-138.002 - 02	Основание	6	6	10	10	10	10					
11	3		ЛВ-145.001 - 2Б	Труба	1										
			-2В	Труба		1									
			-30	Труба			1								
			-31	Труба				1							
			-34	Труба					1						
			-35	Труба						1					

1	№	Изм. 293	Или	7/11/20
Изм.	Лист	Докум.	Подп.	Дата



ЛВ-145.000

Лист
3

Копировал

Формат 11

37

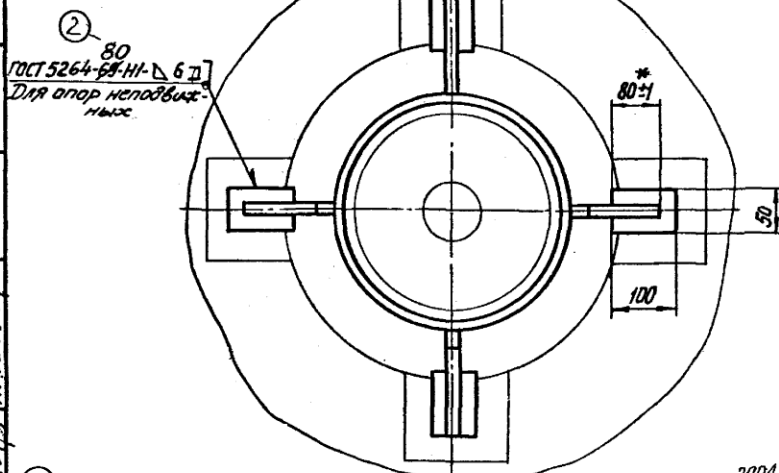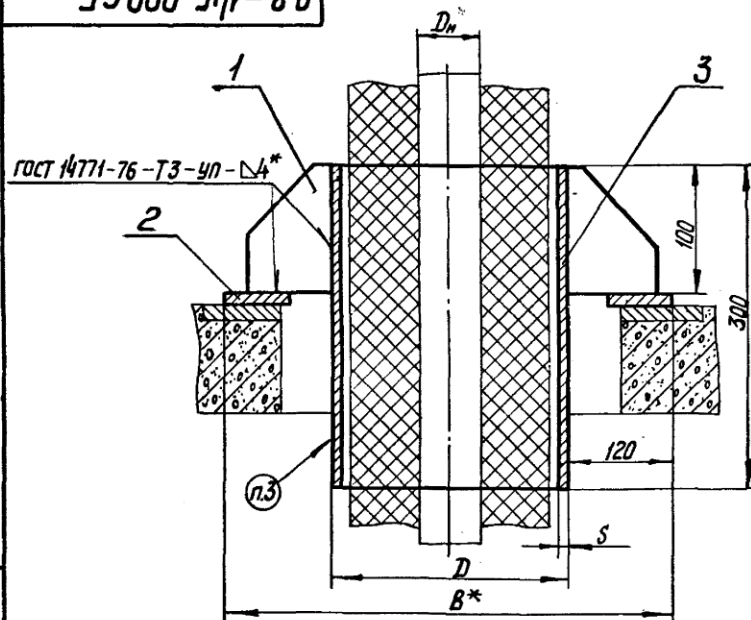

④ 5. Остальные технические требования по ТУ 34-42-10380-83 по п. 8-1.3.000.000

Размеры в мм

Обозначение	D _n			D	S	B *	Масса, кг
	при t среды, °C						
	200	300	425				
Л 8-145.000	57	—	—	219	6	460	9,7
-01	76	57	—	273		515	14,0
-02	89; 108	76; 89	57	325		565	16,5
-03	133	108	76; 108	377	9	615	26,7
-04	159	133; 159	108	426	7	665	24,0
-05	219	—	133; 159	478		720	26,7
-06	273	219	—	530	8	770	34,1
-07	325; 377	273; 325	219; 273	630		920	40,0
-08	426	377	325	720		960	45,2
-09	478; 530	426; 478	377; 426	820	9	1060	51,2
-10	630	530	—	920		1160	64,0
-11	720	630		1020		1260	77,9
-12	820; 920	720; 820		1220	1460	103,8	
-13	1020	920; 1020	1420	14	1660	150,5	
-14	1220	1220	1620	14	1860	176,0	
-15	1420	1420	1760		2000	186,0	

1. Провалка сварочная Св-0,8 ГОСТ 2246-70.
2. Размеры для справок, кроме отмеченных *.
3. Маркировать по ТУ 34-42-10380-83 2004 ④
- ③ и Технические требования по сварке и материалу по ГОСТ 34-42-723-85 с Изм. 18-158.000.000


4	—	Изм. 1529.000	Изм. 1529.000	Изм. 1529.000
3	—	Изм. 405	Изм. 405	Изм. 405
2	—	Изм. 4362	Изм. 4362	Изм. 4362
1	Изм. 1	Изм. 294	Изм. 294	Изм. 294
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Гранич	Урал		
Провер.	Лаутов	Ильин	11.02.78	
Т. контр.	Авдеев	Баска		
П. контр.	Незнаев			
И. контр.	Баска			
Утв.	Есарева			

Л 8 - 145.000 СБ

Втулка
для прохода через
перекрытие
Сборочный чертеж

Лит.	Масса	Масштаб
0 А	Ст.	табл.
Лист	Листов	1
Институт Энергомонтажпроект Ленинградский филиал		

Формат: 12

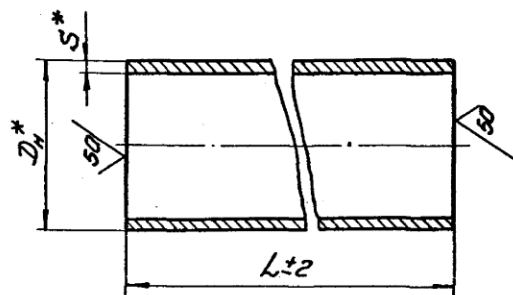


Размеры в мм

Наименование	Обозначение 18-145.001-												
	-	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
D_n^*	76	89	108	133	159	219		273		325		377	
S^*	3	3	3,5	3,5	4,5	6	6	6	6	6	6	9	9
L							300	700	300	700	300	700	300
Масса, кг	3,8	4,5	6,3	7,8	12,0	22,0	7,5	27,6	11,9	33,0	14,3	57,2	24,5

Размеры в мм

Наименование	Обозначение 18-145.001-																								
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33**	34	35**		
D_n^*	426		478		530		630		720		820		920		1020		1220		1420		1620		1620		1760
S^*	7	7	7	7	8	8	8	8	8	8	8	8	9	9	10	10	11	11	14	14	14	14	14	14	14
L	700	300	700	300	700	300	700	300	700	300	700	300	700	300	700	300	700	300	700	300	700	300	700	300	700
Масса, кг	50,6	21,8	57,0	24,5	72,0	30,9	86,0	36,8	98,4	32,0	112,2	48,0	141,5	60,8	174,5	74,7	230,0	98,4	145,5	345,0	394,0	169	182		

① ①



② 3** Для типоразмера 18-145.001-35
материал: лист 5-ПН-14 ГОСТ 19903-74
В Ст 3 сп ГОСТ 14537-78 89

4. При изготовлении из листа сварной шов выполнять, как показано на сечении А-А.

5. Сварной шов по ГОСТ 5264-80
Электрод Э42А по ГОСТ 9467-75.

1. * Размеры для справок.

2. Материал:

труба $D_n \times S$ по ГОСТ 10704-76 из стали ВСт 3сп
технические требования по ГОСТ 10705-68* для $D_n \leq 377$ мм
и по ГОСТ 10706-76 для $D_n \geq 426$ мм. 80*
76*

18-145.001				Литер. Масса. Масса		
Труба				0 А	Ст. табл.	—
См. п. 2				Лист	Листов 1	
				Институт Энергомонтажпроект Ленинградский филиал		
				Формат: 12		

14.16.1/2, 28.03.80 МЛ